Графік п'єзометричних напорів

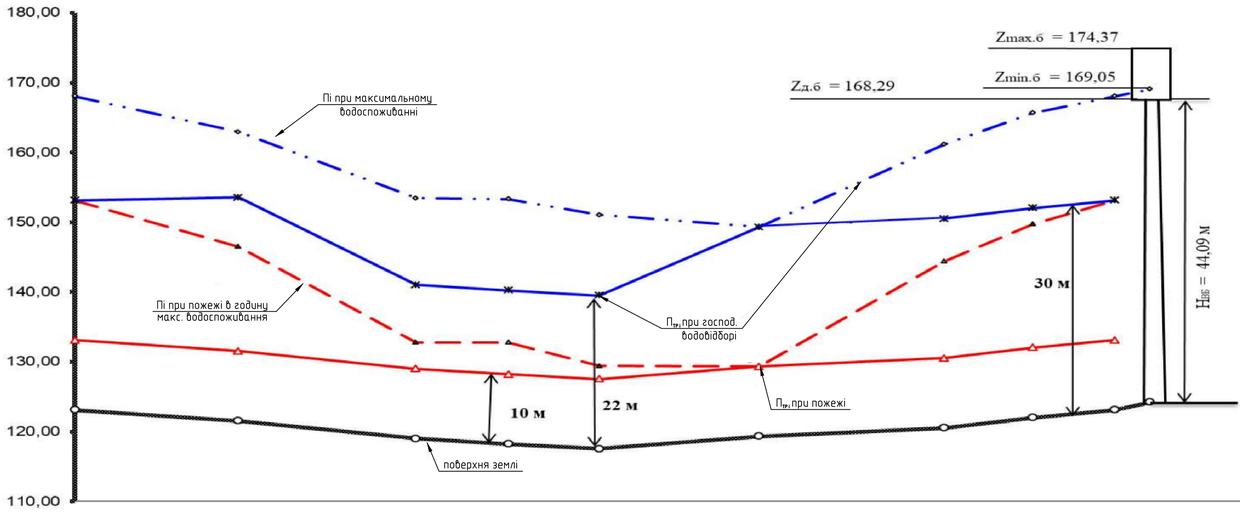

№ вузла	1	2	3	4	6	7	8	9	1	ВБ
l, м	920	1000	520	510	900	1040	500	460	200	200
$Z_{землі}$, м	123,10	121,50	119,00	118,20	117,50	119,30	120,50	122,00	123,10	124,20
$П_{і.max}$, м	168,02	162,89	153,41	153,31	151,04	149,30	161,12	165,62	168,02	169,05
$П_{і.пож}$, м	153,10	146,47	132,76	132,75	129,41	129,30	144,38	149,72	153,10	
$П_{тр.госп}$, м	153,10	153,50	141,00	140,20	139,50	149,30	150,50	152,00	153,10	
$П_{тр.пож}$, м	133,10	131,50	129,00	128,20	127,50	129,30	130,50	132,00	133,10	

Водоприймальний колодязь
Розріз 1-1. М 1:50

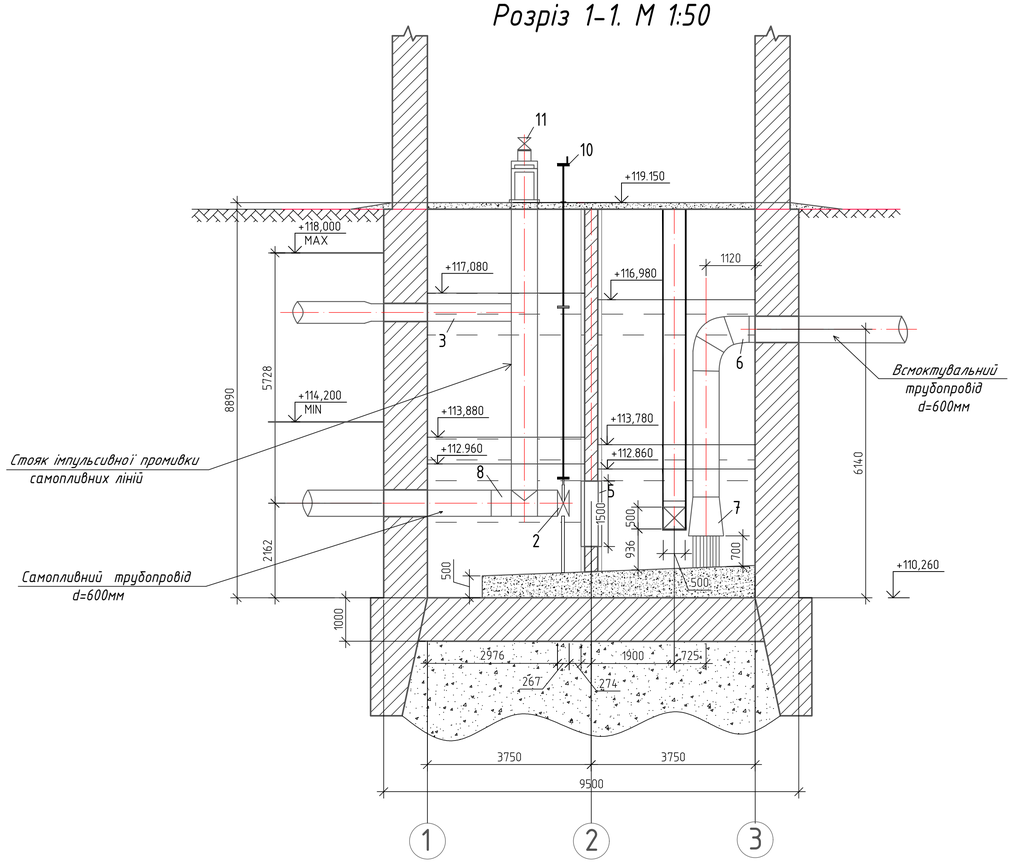

План М 1:50

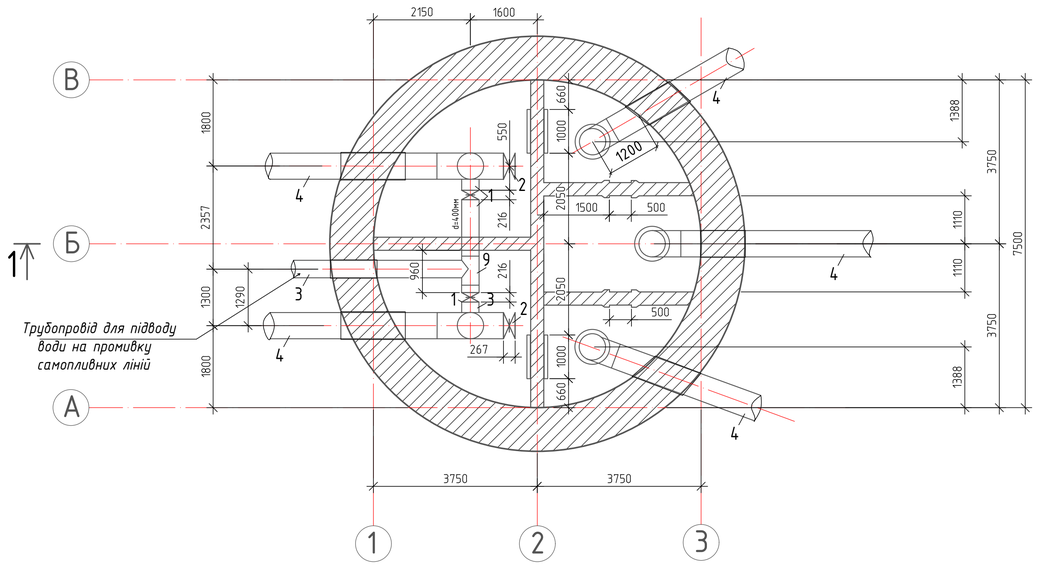

Схема водозабірних споруд
МВ 1:100 МГ 1:500

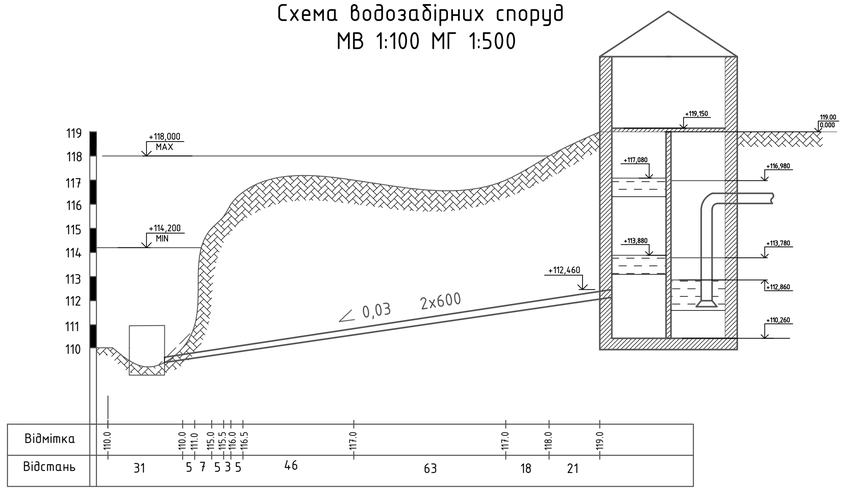

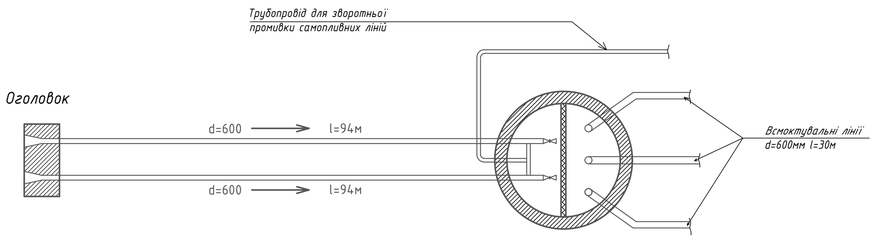

Зм.	Кіл.уч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА			
						Кафедра водопостачання та водовідведення			
Розробив:		Рижик В.В.				Водопостачання міста з розробкою внутрішнього санітарно-технічного обладнання 12 поверхового будинку	Стадія	Лист	Листів
Керівник:		Арсатенко Т.В.					КР	2	6
Зав.кафед.		Хоружий В.П.				Схема водозабірних споруд; Графік п'єзометричних напорів; Монтажна схема водоприймального колодязя	КНУБА-2025 ФІСЕ, гр.ВВ-21		

Формат А1