

УДК 628.81

## ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ

Басок Б.І., Лисенко О.М., Приємченко В.П., Андрейчук С.В.

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України  
м. Київ, Україна

**АНОТАЦІЯ:** В роботі представлені результати експериментальних досліджень експлуатації індивідуального теплового пункту. Проведено порівняльний аналіз енергоефективності споживання теплової енергії в умовах централізованого теплопостачання та теплопостачання на основі автоматизованого індивідуального теплового пункту.

**АННОТАЦИЯ:** В работе представлены результаты экспериментальных исследований эксплуатации индивидуального теплового пункта. Проведен сравнительный анализ энергоэффективности потребления тепловой энергии в условиях централизованного теплоснабжения и теплоснабжения на основе автоматизированного индивидуального теплового пункта.

**ABSTRACT:** This paper presents the results of experimental studies of individual heat point. A comparative analysis of the efficiency of heat consumption in conditions central heating and heating based on automated individual heat point.

**КЛЮЧОВІ СЛОВА:** індивідуальний тепловий пункт, центральний тепловий пункт, теплопостачання, енергоефективність, енергозбереження.

Головною проблемою житлово-комунального господарства в умовах нового будівництва та модернізації існуючих будівель є ощадні витрати тепла. Навіть незначне зменшення витрати тепла за рахунок ефективного його використання дає можливість економити паливо і зменшувати забруднення атмосфери продуктами згорання. Більшість споживачів тепло отримують централізовано з теплових мереж, а для його розподілу і регулювання використовуються теплові пункти, оснащені відповідним обладнанням і в яких головним елементом є елеваторний вузол. Як правило, це обладнання уже фізично і морально застаріле, що призводить до значних перевитрат тепла. У зв'язку з наведеними обставинами актуальним є переход від центральних теплових пунктів (ЦТП) до індивідуальних теплових пунктів (ІТП), розташованих безпосередньо в будівлі. Це рішення, окрім підвищення ефективності авторегулювання опалення, дозволяє відмовитись від розгалужених теплових мереж, а також зменшити втрати тепла при транспортуванні та витрату електроенергії на перекачування води.

Більшість дослідників стверджують, що при переході від ЦТП до ІТП з установкою відповідної автоматики, витрати тепла на опалення можуть бути знижені до 20%, однак із-за складності проведення експериментів достовірні дані, які підтверджують це положення, на сьогоднішній день відсутні. Крім того, для здійснення

такої модернізації потрібні значні капіталовкладення, однак із-за низького фінансового потенціалу жителів і держави в цілому ці роботи ведуться дуже повільно.

**Метою** роботи є експериментальні дослідження особливостей експлуатації ІТП для зменшення теплоспоживання в адміністративній будівлі, не порушуючи при цьому санітарно-гігієнічних норм і дотримання належної якості теплового комфорту. А також проведення порівняльного аналізу централізованої системи тепlopостачання та системи тепlopостачання з ІТП.

ІТП представляє собою комплекс теплообмінного обладнання, який призначений для автоматизованого управління тепlopостачання будівлі. В ІТТФ НАН України був розроблений та впроваджений ІТП для забезпечення опалення корпусу №1 по вул. Булаховського, 2 [1]. На даній експериментальній установці ІТП, який здійснює підтримання заданої температури в приміщенні в залежності від температури зовнішнього повітря (погодозалежне регулювання) і часу доби (добове регулювання), виконувалися експериментальні дослідження різних режимів її роботи. За допомогою вимірювального комплексу проводився запис на комп'ютерну техніку основних параметрів тепlopостачання в автоматичному режимі з інтервалом в одну годину. Результати виконаних досліджень представлені у вигляді порівняльних графіків (рис. 1-2). Протягом періоду з 1-го по 12-е лютого 2013 року проводилися експериментальні дослідження централізованої системи тепlopостачання на основі теплового пункту з елеваторним вузлом (1-й варіант), а в період з 12-го по 20-е лютого 2013 року – з ІТП (2-й варіант). Як видно з рис. 1, витрата теплоносія в подавальному трубопроводі в середньому становить для 1-го варіанту  $2,9 \text{ м}^3/\text{год}$ . (при середньому значенні температури зовнішнього повітря  $t_{\text{зовн.}} = 1,7^\circ\text{C}$ ), а для 2-го –  $2,3 \text{ м}^3/\text{год}$ . (при  $t_{\text{зовн.}} = -1,4^\circ\text{C}$ ), що є кращим показником. При цьому витрата теплоти на опалення корпусу  $E_{\text{сер.}}$  становить 0,09 Гкал/год. і 0,08 Гкал/год. для 1-го і 2-го варіантів відповідно. Максимальні та мінімальні значення за добу на рис. 1-2 відповідають переходу ІТП з денного графіку регулювання тепlopостачання (з 5:00 год. по 16:00 год.) на нічний (з 16:00 год. по 5:00 год.) і навпаки. Для нічного графіку задавалася температура зміщення зовнішнього повітря ( $t_{\text{зм.}} = 3^\circ\text{C}$ ).

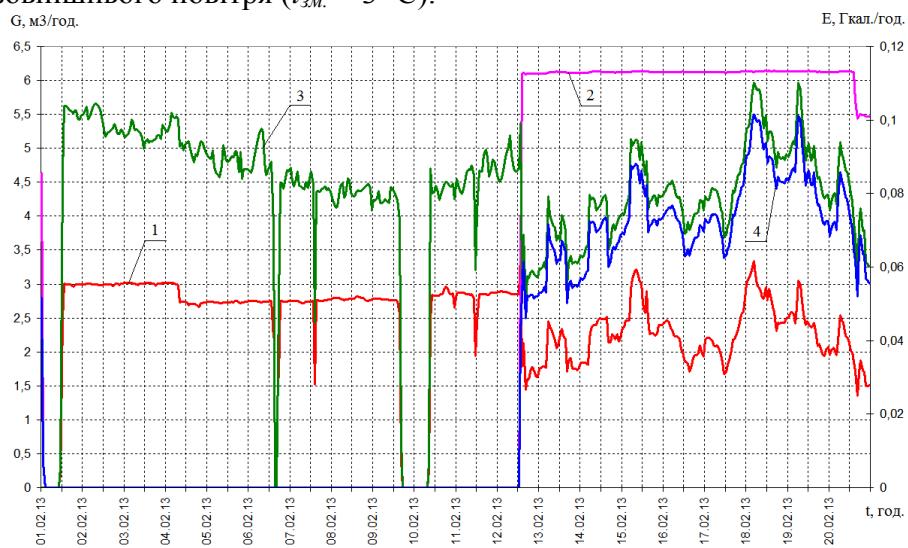


Рис. 1. Витрати теплоносія та теплоти в подавальному (до ІТП) та змішувальному зворотному (після ІТП) трубопроводах:

- 1 – витрата теплоносія в подавальному трубопроводі (до ІТП); 2 – витрата теплоносія в змішувальному зворотному трубопроводі (після ІТП); 3 – витрата теплоти в подавальному трубопроводі (до ІТП); 4 – витрата теплоти в змішувальному зворотному трубопроводі (після ІТП)

Максимальні значення температури теплоносія в подавальному трубопроводі (до 78 °C) спостерігалися при мінімальних величинах температури зовнішнього повітря (рис. 2). Також з рис. 2 видно, що середнє значення температури в контрольній кімнаті становить для 1-го варіанту 23 °C, а для 2-го – 20,5 °C. Це свідчить про те, що централізована система теплопостачання призводить до непотрібних вимушених “перетопів”, особливо в години відсутності там людей: у вихідні дні та в нічний час, що негативно відображається на енергоефективності споживання теплової енергії і, як наслідок, ресурсозбереженні.

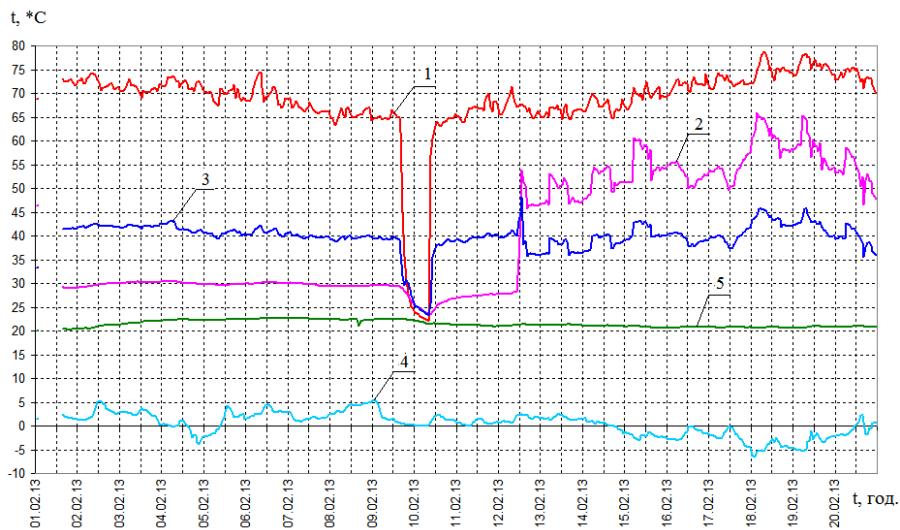


Рис. 2. Температури теплоносія при централізованому теплопостачанні та ІТП, зовнішнього повітря та повітря в кімнаті:

1 – температура подачі при централізованому теплопостачанні; 2 – температура змішування після ІТП, яка подається в систему опалення; 3 – температура в зворотному трубопроводі; 4 – температура зовнішнього повітря; 5 – температура в кімнаті

На основі отриманих експериментальних даних, за допомогою методики представленої в [2], було проведено оцінку економічної ефективності використання автоматизованої системи регулювання теплопостачання будівлі. Величина зниження витрати теплової енергії при цьому становить 14 %, у порівнянні з централізованою системою теплопостачання, але цей показник економії можна ще значно підвищити, шляхом повної заміни світлопрозорих огорожувальних конструкцій та при встановлені теплової ізоляції на зовнішніх огорожувальних конструкціях будівлі.

## ВИСНОВКИ

Одним зі шляхів енергозбереження є перехід до ІТП, використання яких несе в собі ряд переваг.

Основними факторами економії є:

- зниження температури повітря в приміщенні в години відсутності там людей: у вихідні дні та в нічний час;
- зниження вимушених “перетопів” в перехідні, міжсезонні періоди;
- високодинамічне управління параметрами теплопостачання в залежності від температури зовнішнього повітря з урахуванням інерції теплових мереж і індивідуальної теплової інерційності будівлі;

– економічний ефект за рахунок застосування індивідуального графіку якісного регулювання і підтримання постійної витрати в системі опалення.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Пат. 70590 Україна, МПК F 24 D 15/00, F 24 D 3/02. Індивідуальний тепловий пункт / А.А. Долінський, Б.І. Басок, О.М. Лисенко та ін.; заявник і патентовласник ІТТФ НАНУ. – №а2011 09780; заявл. 08.08.11; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12.
2. Лисенко О.М. Оцінка окремих режимів експлуатації індивідуального теплового пункту. / О.М. Лисенко // Пром. теплотехніка. – 2012. – Т. 34, № 7. – С. 95-99.

## REFERENCES

1. Pat. Ukraine 70590, MPK F 24 D 15/00, F 24 D 3/02. Individual heating unit / A.A. Dolinsky, B. Basok, O.N. Lysenko et al.; patent ITTF NAS. - № 09 780 a2011; appl. 08.08.11; publ. 25.06.12, Bull. № 12
2. Lysenko A.M. Evaluation of certain modes of operation of individual heating unit. / A.M. Lysenko // Prom. heating engineer. - 2012. – Vol. 34, № 7. - P. 95-99.

Стаття надійшла до редакції 11.04.2014 р.